


NAVACQS

Ce plan annule et remplace le plan de fabrication N° _____ Indice _____ U=-0.2 V= 617

LES COTES NON TOLERANCEES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF

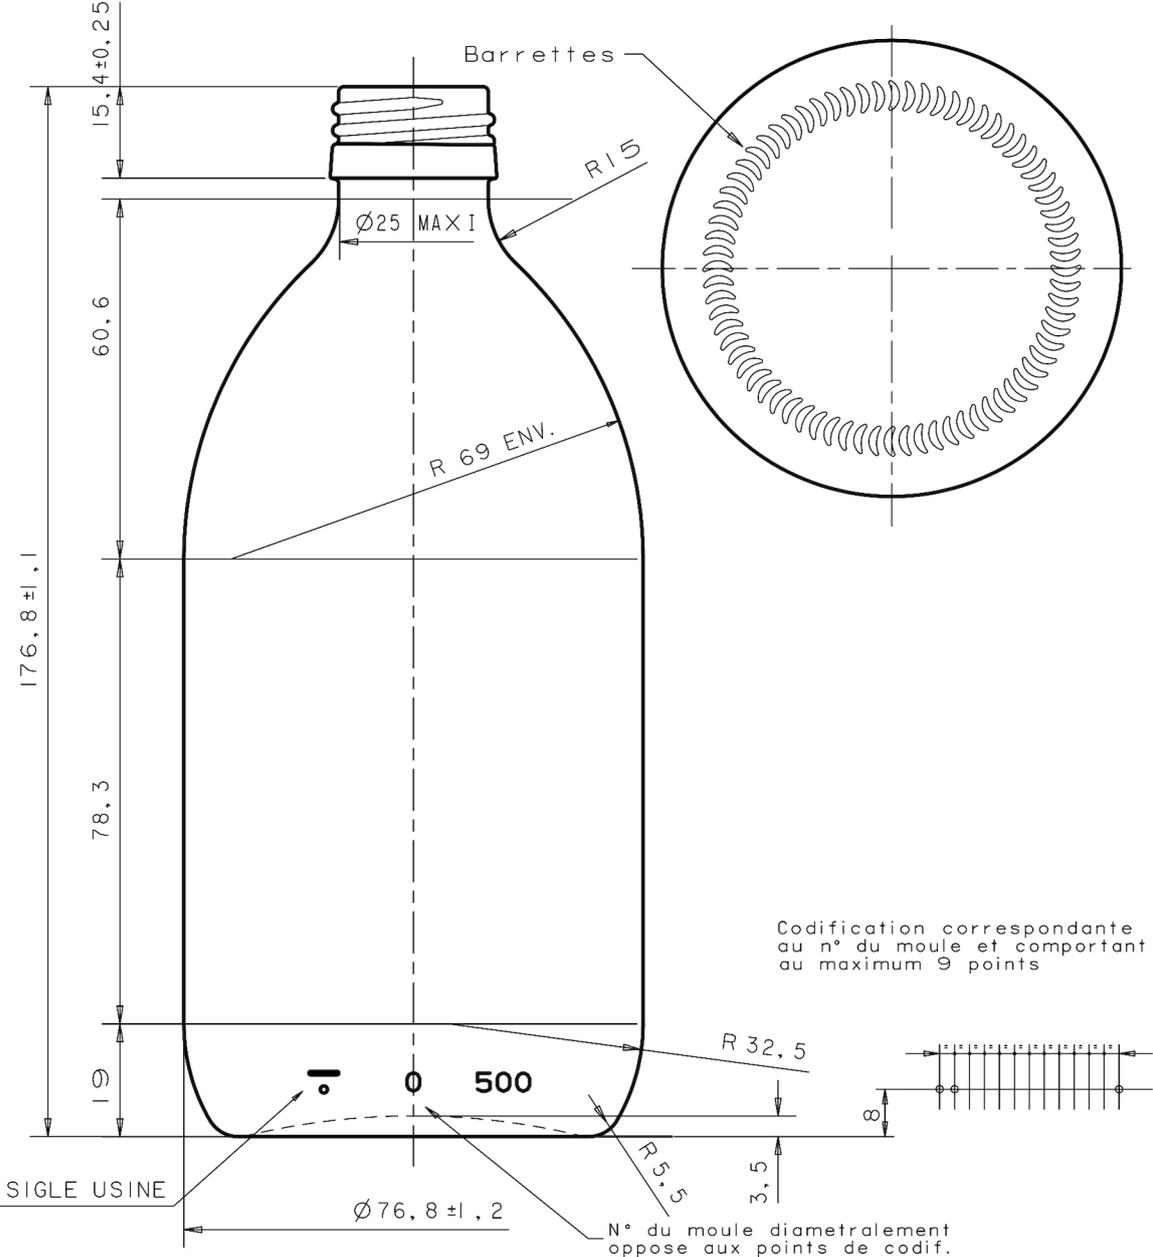

| REP | DATE | NOTE | MODIFICATIONS | N° MOULE | INDICE |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| F | 27.11.08 | | PORTE GRAVURE AU GALBE | 52517 | 01 |
| E | 14.10.91 | / | Normalise suivant CETIE EV 21 | 52517 | 01 |
| D | 08.01.91 | / | Remplace le moletage par des barrettes, porte n° du moule au corps | 52517 | 01 |
| C | 20.05.86 | / | Revu hauteurs totale, corps, poids etait 225 g. | 52517 | 01 |
| B | 08.03.85 | / | | 52517 | 01 |

| | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| BAGUE: Pilferproof n°28 | POIDS: 240 Grammes environ | MOULE 52517 |
| Ø ouverture: 20 ± 0.3 sur l mm de profondeur | CONTENANCE R.B.: 512 ml. ± 7.7 ml. | |
| Ø mini interieur col: 16 | | |

| | | |
|--|----------------------------|----------------|
| | SIROP ALPHA 500 ml. | DATE: 28.11.84 |
| | | P.F. 68774 |

Suite a plan N° _____ / _____ Ref. _____ Motif: _____

84.03.508